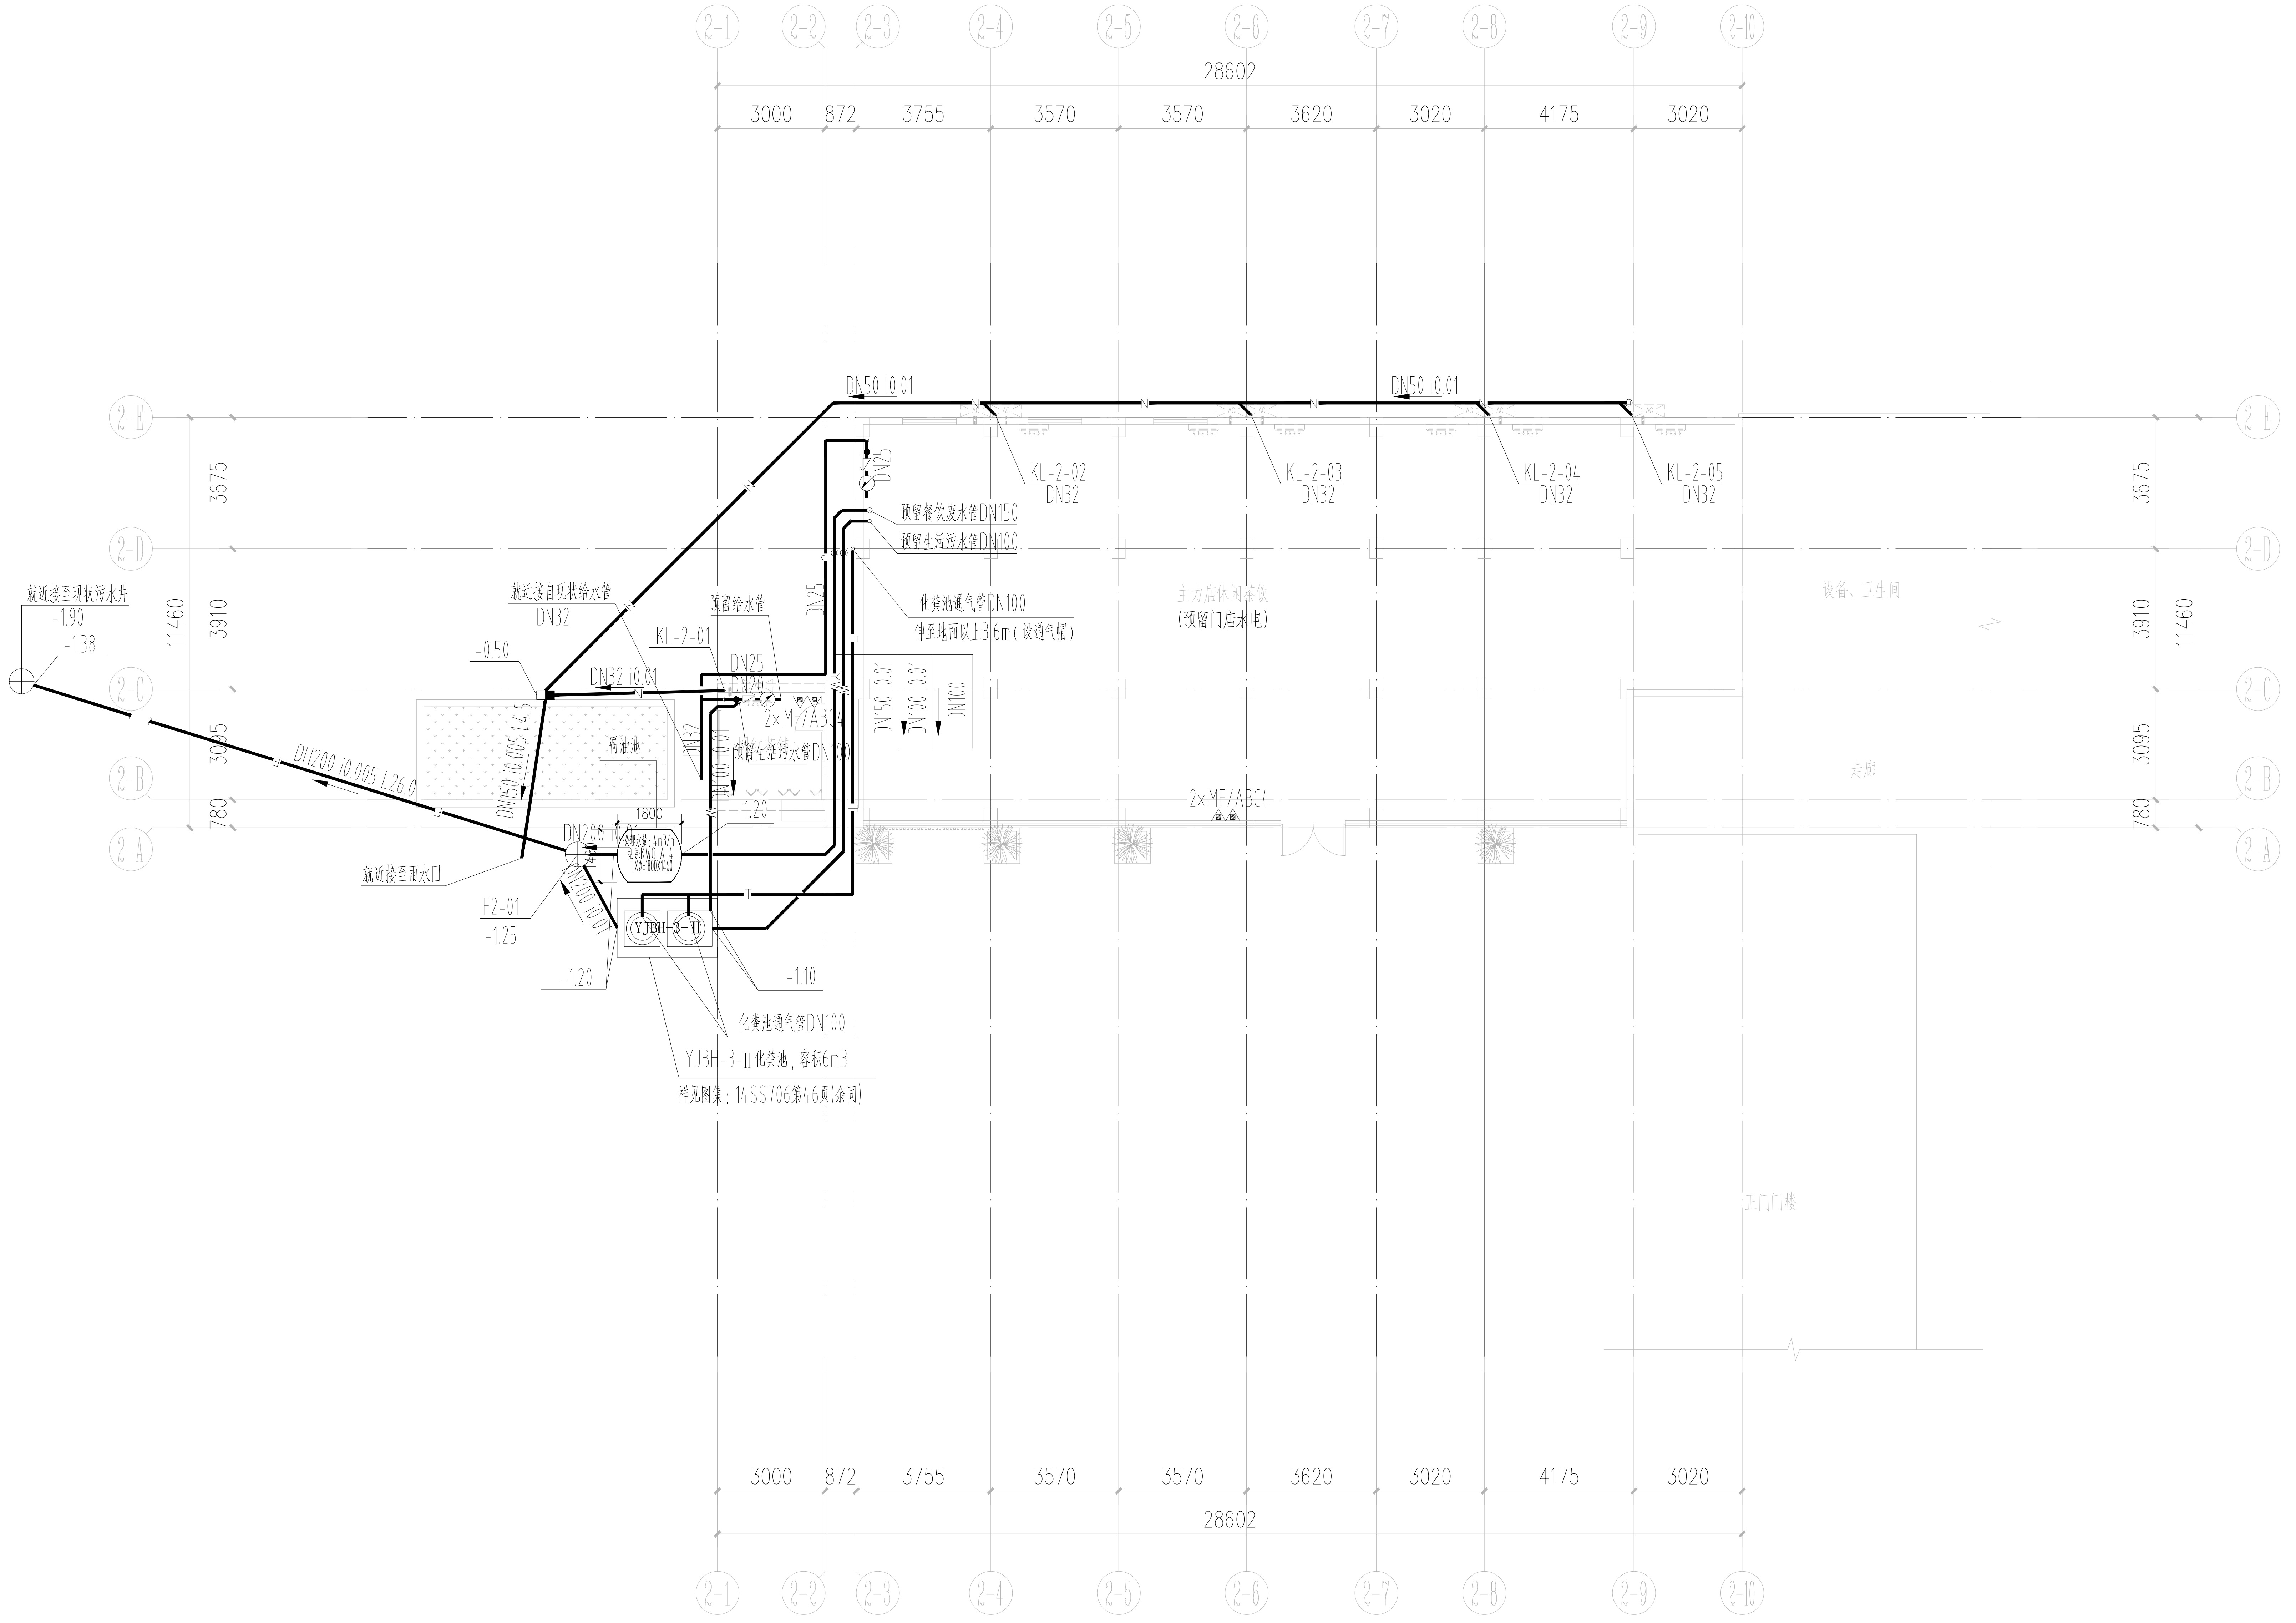
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
28602
3000
872
3755
3570
3570
3620
3020
4175
3020
2-E
2-D
2-C
2-B
2-A
3675
3910
3095
780
11460
DN50 i0.01
DN50 i0.01
KL-2-02
DN32
KL-2-03
DN32
KL-2-04
DN32
KL-2-05
DN32
DN25
预留餐饮废水管DN150
预留生活污水管DN100
化粪池通气管DN100
伸至地面以上3.6m（设通气帽）
主力店休闲茶饮
(预留门店水电)
设备、卫生间
走廊
正门门楼
就近接至现状污水井
-1.90
-1.38
就近接自现状给水管
DN32
-0.50
预留给水管
KL-2-01
DN25
DN32 i0.01
DN25
DN20
2×MF/ABC4
DN150 i0.01
DN100 i0.01
DN100
隔油池
DN32
DN100 i0.01
预留生活污水管DN100
DN150 i0.005 L4.5
DN200 i0.005 L26.0
1800
-1.20
DN200 i0.01
处理水量：4m3/h
型号：KWO-A-4
LXφ=1800X1460
2×MF/ABC4
就近接至雨水口
F2-01
-1.25
DN200 i0.01
YJBH-3-II
-1.20
-1.10
化粪池通气管DN100
YJBH-3-II化粪池，容积6m3
祥见图集：14SS706第46页(余同)
3000
872
3755
3570
3570
3620
3020
4175
3020
28602

志愿者服务中心及信报箱首层 给排水消防平面图 1:150

璞元建筑 PURITY ARCHITECTS	广州璞元建筑设计有限公司	审　定	北	校　对		工程名称		图纸名称	志愿者服务中心及信报箱首层 给排水消防平面图
		审　核		设计负责人		项目名称	旗峰公园项目设计服务项目		
		项目负责人		设 计 人					

工程编号	A[2025]01	阶 段	施工图
		日 期	2025.05
图　号	SS-XT-01	比 例	1:150