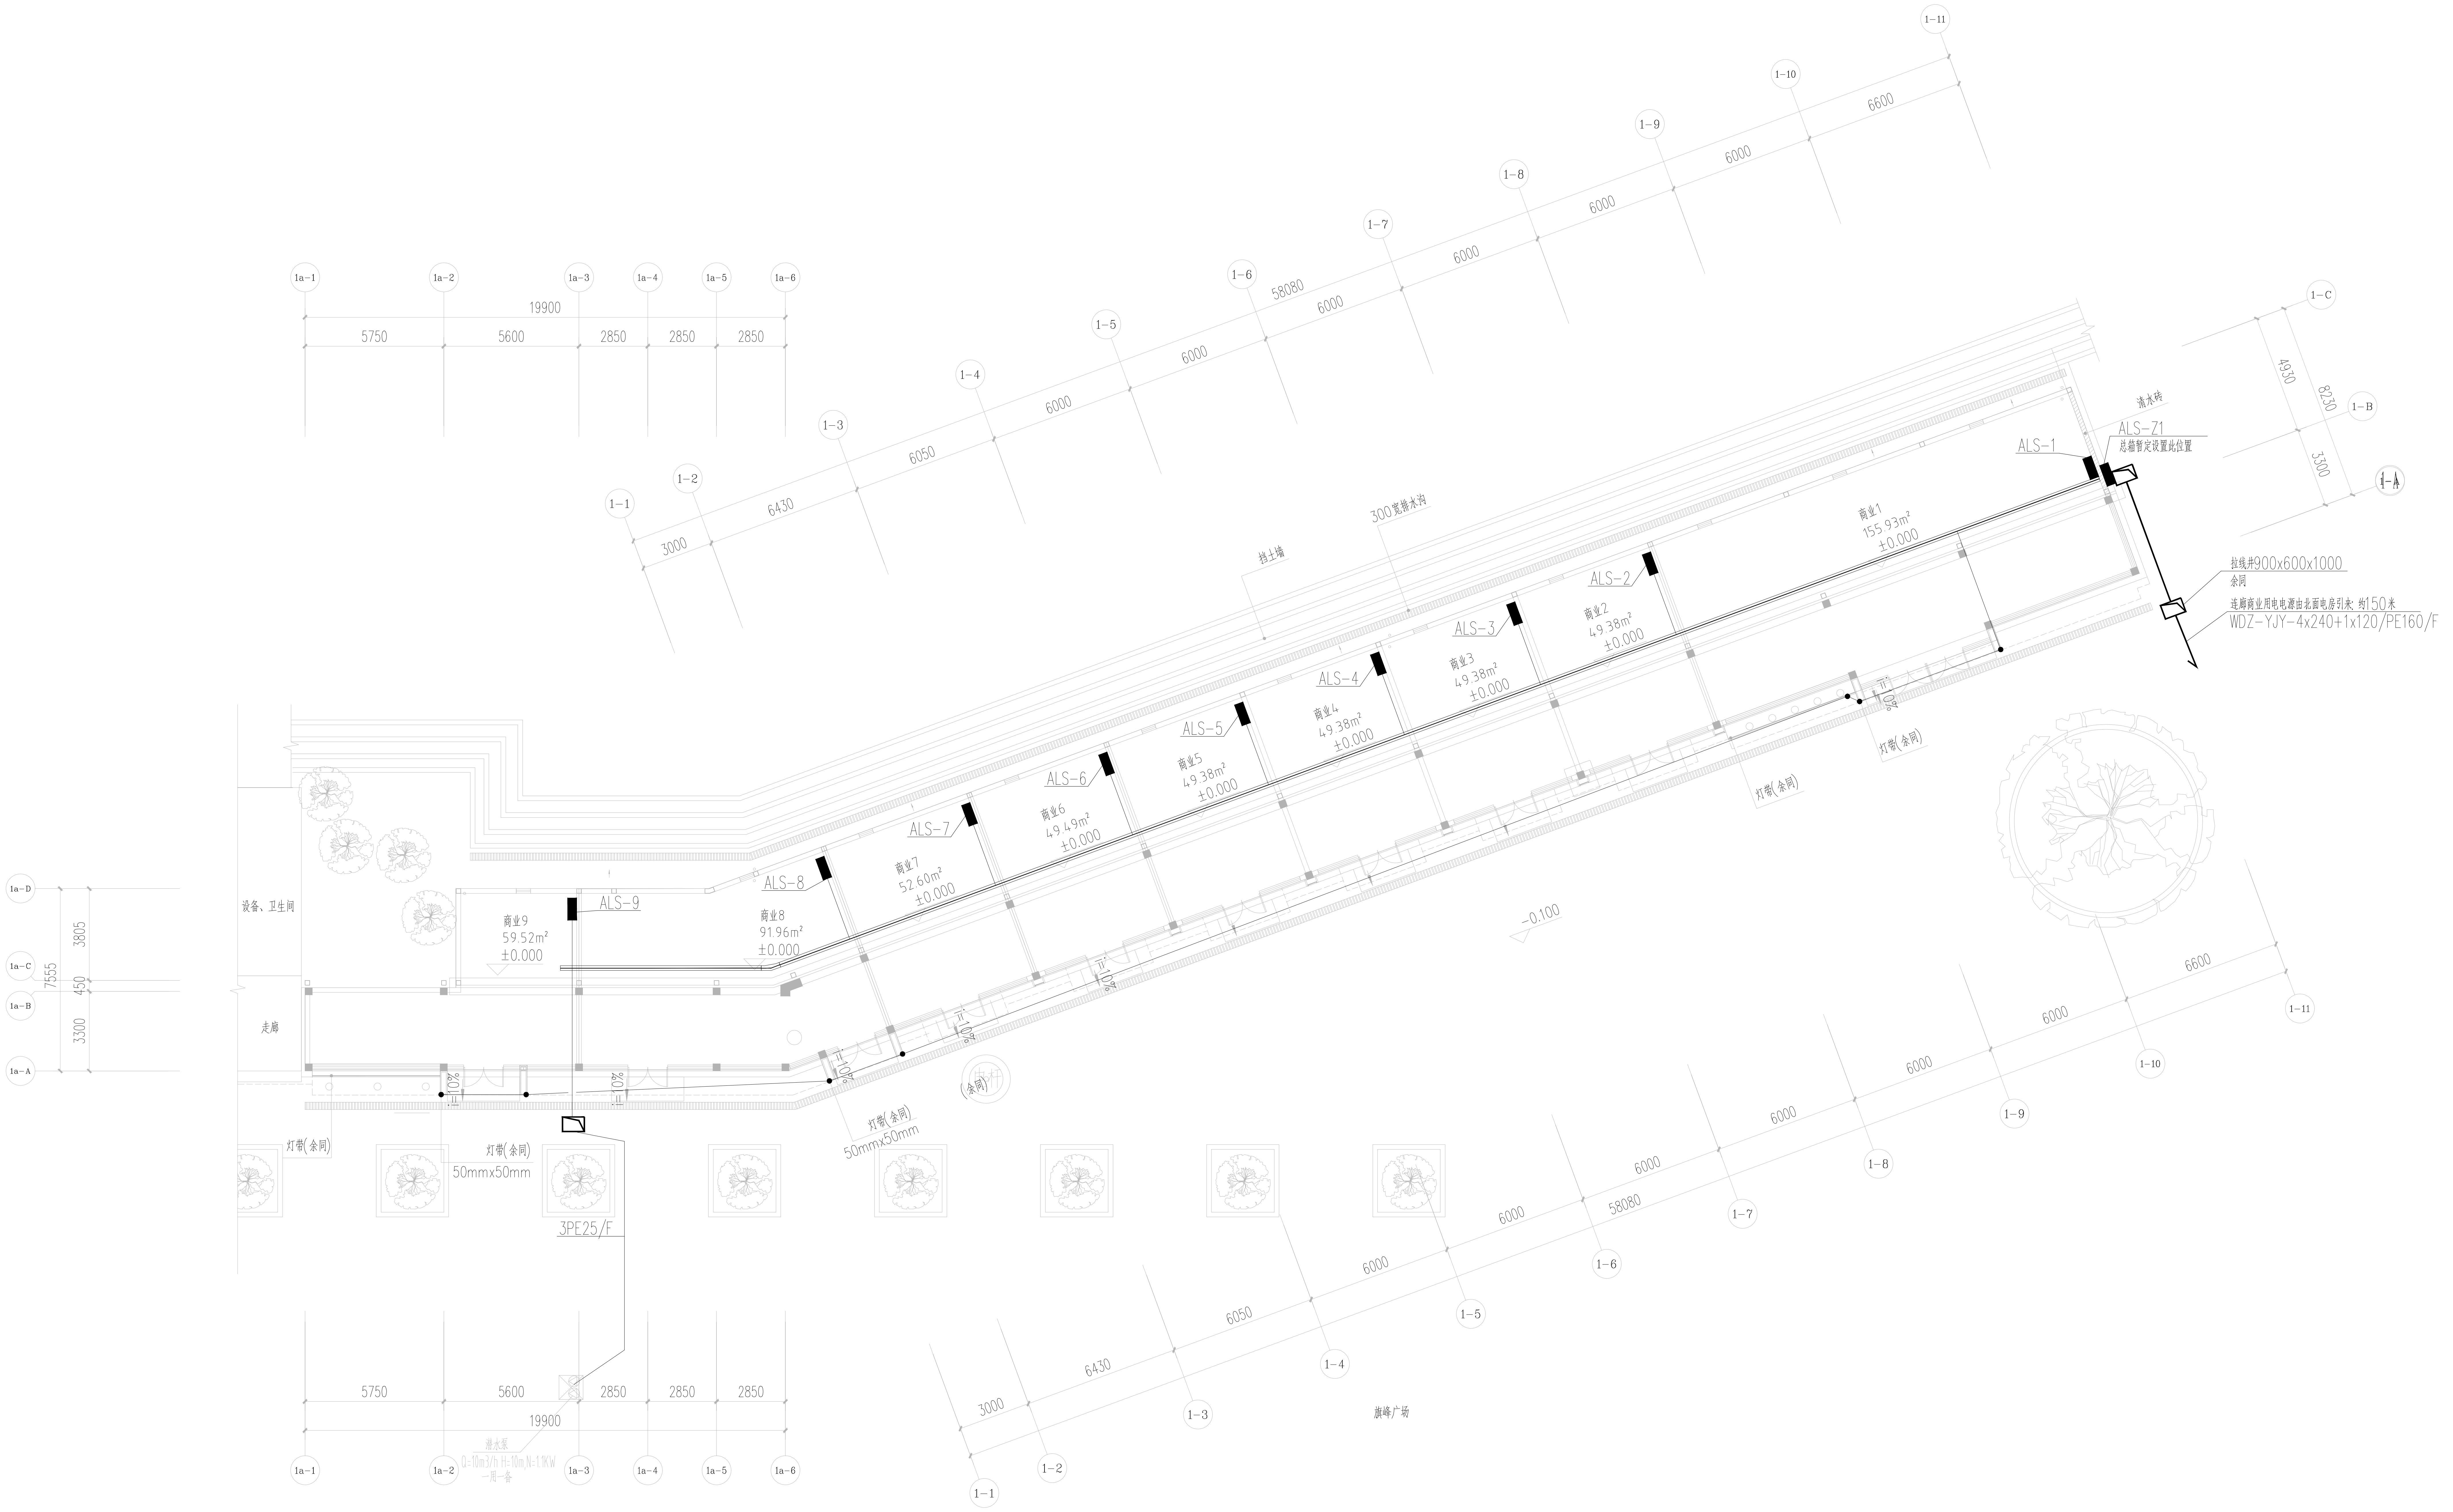
ALS-Z1
总箱暂定设置此位置
ALS-1
清水砖
拉线井900x600x1000
余同
连廊商业用电电源由北面电房引来: 约150米
WDZ-YJY-4x240+1x120/PE160/F
商业1
155.93m²
±0.000
ALS-2
商业2
49.38m²
±0.000
ALS-3
商业3
49.38m²
±0.000
ALS-4
商业4
49.38m²
±0.000
ALS-5
商业5
49.38m²
±0.000
ALS-6
商业6
49.49m²
±0.000
ALS-7
商业7
52.60m²
±0.000
ALS-8
商业8
91.96m²
±0.000
ALS-9
商业9
59.52m²
±0.000
设备、卫生间
走廊
挡土墙
300宽排水沟
-0.100
i=10%
灯带(余同)
50mmx50mm
(余同)
3PE25/F
潜水泵
Q=10m3/h H=10m,N=1.1KW
一用一备
旗峰广场
19900
5750
5600
2850
58080
3000
6430
6050
6000
6600
4930
8230
3300
7555
3805
450
1a-1
1a-2
1a-3
1a-4
1a-5
1a-6
1a-A
1a-B
1a-C
1a-D
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-A
1-B
1-C

正门连廊首层配电平面图 1:150

广州璞元建筑设计有限公司

审　　定		校　　对		工程名称	东莞旗峰公园改造项目	图纸 名称	正门连廊首层配电平面图	工程编号	A[2024]01	阶 段	初步设计
审　　核		设计负责人								日 期	202505
项目负责人		设 计 人		项目名称	XXX项目			图　　号	DQ-PD-01	比 例	1:150