


正门连廊 给水系统原理图

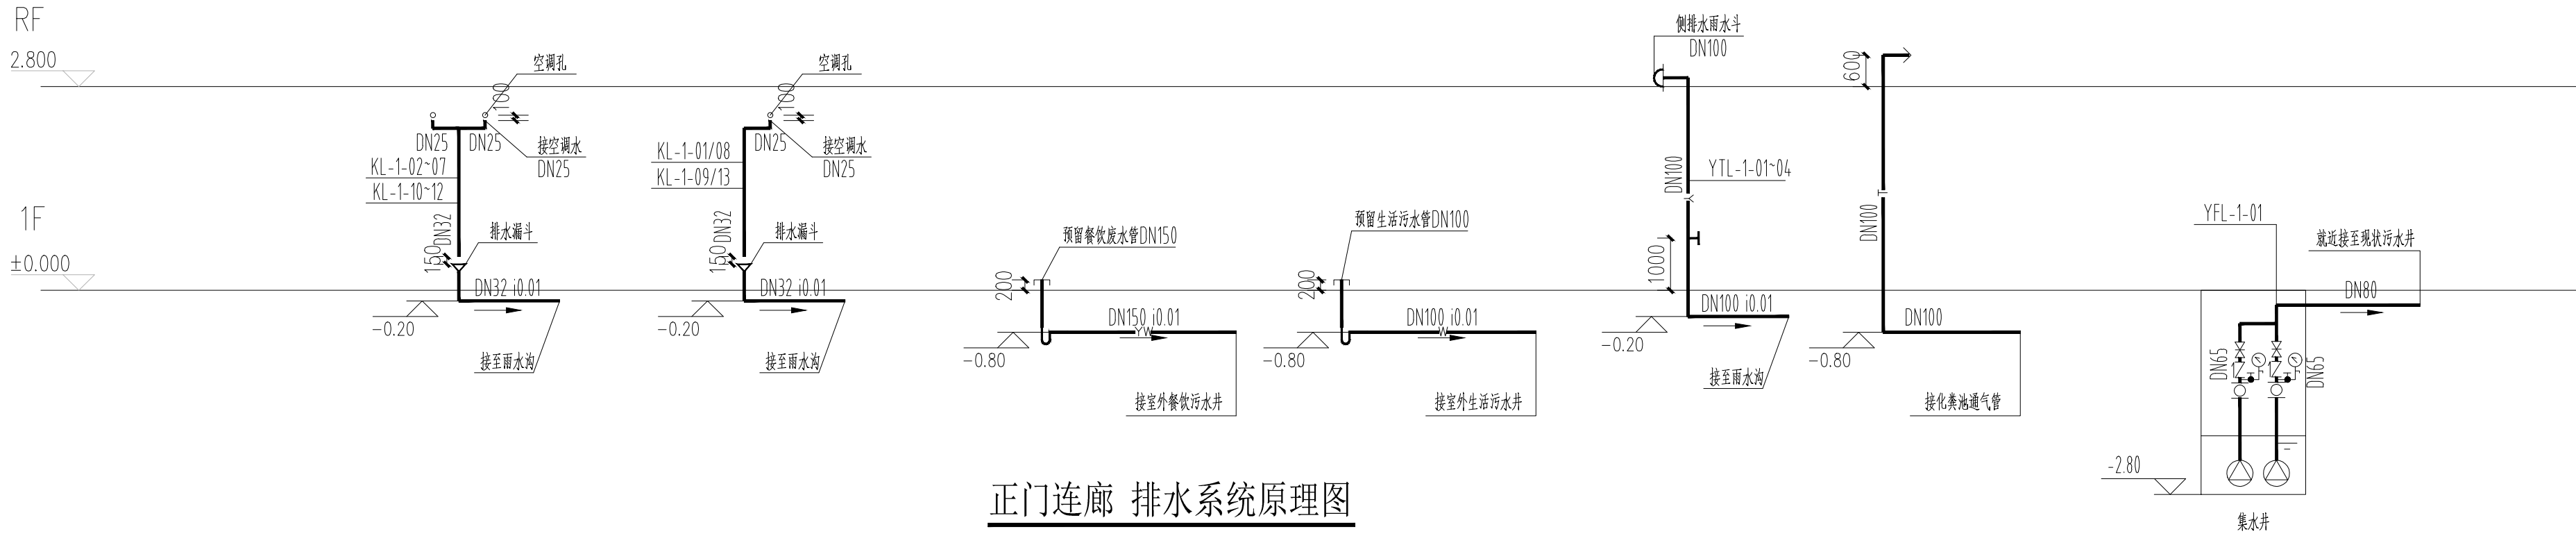

正门连廊 排水系统原理图

注意：一用一备集水井均超水位启动；潜水泵采用固定自耦式安装。

潜水泵技术参数	潜污泵应符合《污水污物潜水电泵》GB/T 24674-2009) 相关规定
Q=10m ³ /h H=10m,N=1.1KW	一用一备(集水井)



广州璞元建筑设计有限公司

审 定
审 核
项目负责人

校 对
设计负责人
设 计 人

工程名称
项目名称

瀚峰公园项目设计服务项目

图 纸
名称

正门连廊 给排水系统原理图

工程编号
图 号

AI2025J01
SS-1-XT-01

阶 段
日 期
比 例

施工图
2025.05
1:100